י״א חשון תשפ״ז

22 אוקטובר 2026

פרסום לציבור - דו"ח רבעון שלישי לשנת 2025- איכות מי שתייה

קיבוץ אילון – תקופה מדווחת 01.07.26-30.09.26

בהתאם לתיקון פקודות העיריות (מס׳ 75) התשס״א -2001, אנו מביאים בזאת לידיעת ציבור צרכני המים של קיבוץ אילון, פרטים על איכות המים המסופקים ברשת האספקה בקיבוץ.
הדו״ח מתייחס לבדיקות שנעשו באילון בין התאריכים 01.07.26-30.09.26.

סוג הבדיקה	נקודת הדיגום	כמות דגימות נדרשת	כמות דגימות שבוצעה בפועל	אחוז ביצוע דיגום	מס׳ דגימות תקינות	אחוז חריגה
בקטריאלי	**רשת**	15	15	100%	15	0%

בחודש אוגוסט 2013 פרסם משרד הבריאות תקנות בדבר איכותם התברואית של מי השתייה ומתקני מי שתייה. תקנות אלו הגדירו קריטריונים מחמירים ביותר לאיכותם התברואית של מי השתייה המסופקים, בין היתר נקבע:

1. <u>תקן מיקרוביאלי למי השתייה</u> - אפס חיידקי קוליפורם ב-100 מ״ל מי דגימה, Coli/100ml <1. החיידקים הקוליפורמים הינם חיידקים סביבתיים שאינם מחוללי מחלה. משפחה זו נבחרה כאינדיקטורים להגדרת פוטנציאל זיהום המים. **<u>ממצאים תקינים.</u>**
2. מתכות רשת – בדיקה שמטרה בחינת טיב הרשת, נדרשת אחת ל- 3 שנים. דיגום בוצע שבנת 2025 ועל כן לא נדרש בשנה נוכחית.
3. פלואוריד – על פי החלטת משרד הבריאות, היות ולא מוסיפים פלואוריד למים המסופקים, יישובים שתחת מועצות אזוריות אינם נדרשים לדגום פרמטר זה.
4. תוצרי לוואי של חיטוי מסוג טריהלומתאנים – בוצע בחודש אוגוסט 2025, לא נדרש בשנה נוכחית.
5. <u>ניטור לכלור ולעכירות</u> – מדובר בפרמטרים הנבדקים בערכות שדה במסגרת הדיגום המיקרוביאלי.

בתקופה המדווחת הוקפד ביצוע הניטור במסגרת הדיגום ובפעם נוספת באמצע התקופה.
החל מ- 17/07/2024 ועל פי דרישת משרד הבריאות, הוגברה תדירות הניטור לשבועית.
טווח ריכוזי הכלור הנדרש: 0.1-0.5 מג״ל.
ערך מקס׳ מותר לרמת העכירות – 1 י.ע.ן.
ניתן לדווח כי:

א. ריכוז הכלור הממוצע בקיבוץ הינו 0.3 מג״ל.
ב. רמת העכירות הממוצעת שנמדדה בקיבוץ הינה 0.29 י.ע.ן.

www.orbasviva.co.il office@orbasviva.co.il 04-6344786 הטחנה 42 בנימינה

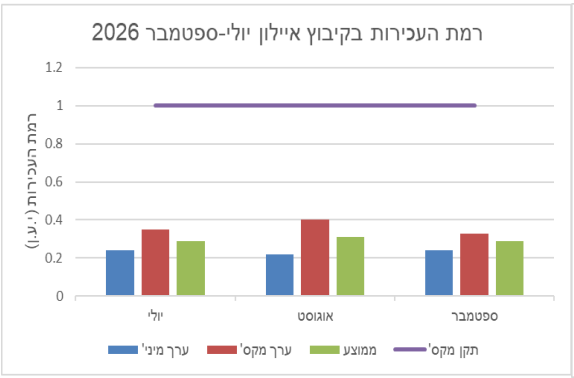

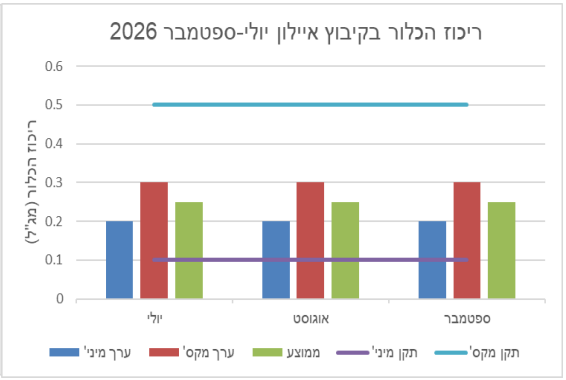

6. הקיבוץ פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים באתר האינטרנט:

- ✓ **אחוז ביצוע הדיגומים עומד על 100%.**
- ✓ **איכות המים המיקרוביאלית והכימית תקינה ועומדת בדרישות תקנות מי השתייה, לא נמצאו ממצאים חריגים במים המסופקים.**

בכבוד רב,

אורלי

אורלי סרוסי-זוהר

יועצת – בקרת איכות מי שתייה ושפכים

העתק: מר דוד גלברד, מנהל התשתיות – קיבוץ אילון.

www.orbasviva.co.il office@orbasviva.co.il 04-6344786 הטחנה 42 בנימינה